



Išėjimo relių suveikimas, priklausomai nuo įėjimo signalo bei užprogramuotų reikšmių, pavaizduotas šioje diagramoje:

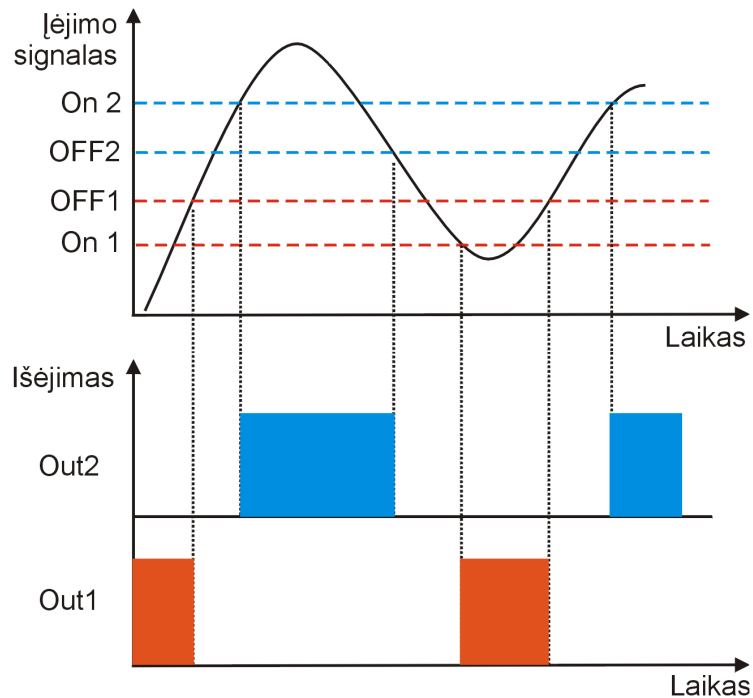

#### Garantijos sąlygos:

1. Gaminii suteikiama garantija 12 mėnesių nuo datos, kuri yra nurodoma ant pardavimo sąskaitos faktūros ar kasos aparato čekio;
2. Firma gamintoja neatsako už pasekmes, kurias gali sukelti įrenginio eksploatavimas, o taip pat neatsako už kitų, prie gaminio prijungtų, prietaisų techninę būklę, bei jų eksploatavimo pasekmes.
3. Garantinis remontas yra atliekamas tik UAB "Linoma" techninio aptarnavimo centre, transportavimo išlaidas iki ir iš UAB "Linoma" techninio aptarnavimo centro apmoka pirkėjas;
4. Garantija netaikoma, jei surasti defektai atsirado dėl Vartotojo kaltės:
  - įrenginys mechaniškai arba kitaip pažeistas;
  - gedimas atsirado dėl blogos maitinimo įtampos ar žaibo iškvosos;
  - gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar vabzdžiai;
  - gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras,
  - gedimai atsirado jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelinius tinklus, o taip pat sukelti kitų išorinių veiksnių;
  - jei gaminys buvo remontuotas kitame, nei nurodyta, techninio aptarnavimo centre.

## Indikatoriaus I4V6/420\_3D vartotojo instrukcija

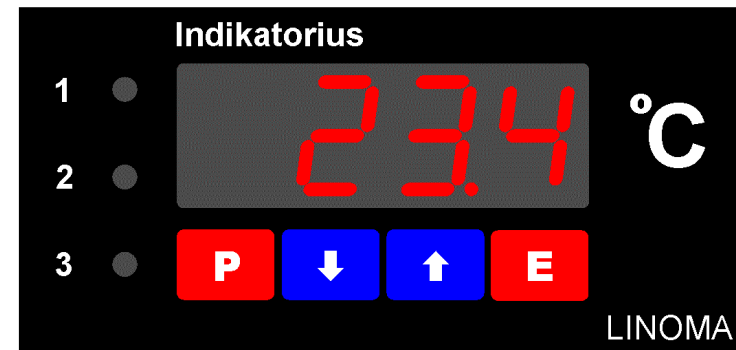

#### Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote indikatorių I4V6/420\_3D, ir tikimės, kad jis neapvils jūsų lūkesčių.

Indikatorius I4V6/420\_3D yra mikroprocesorinis prietaisas, skirtas atvaizduoti įvairiems parametrams skaitmeniniame šviesos diodų indikatoriuje, bei valdyti aliarmo, didinimo ir mažinimo relinius išėjimus. Atvaizduojamų parametrų pobūdis priklauso nuo naudojamų jutiklių, o atvaizduojamos reikšmės dydis yra programuojamas vartotojo.

Prietaisas yra pritaikytas montavimui į panelę. Tikslesnės techninės charakteristikos yra pateiktos atitinkamame vartotojo instrukcijos skyriuje.

Kadangi mūsų firmos darbuotojai pastoviai dirba, stengdamiesi patobulinti gaminius, galimi nežymus aprašymo neatitikimai su jūsų turimu prietaisu. Bet kokiu atveju, iškilus nesiškimams, siūlome kreiptis į savo pardavėją arba tiesiai į mūsų firmą.

Taip pat mes būsimė labai dėkingi, jei jūs pareikšite savo pastabas ir pageidavimus, susijusius su įsigytu prietaisu. Glaudus bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų firmos atstovų, leis ir ateityje gaminti produkciją, maksimaliai tenkinančią jūsų poreikius.

#### Kontaktinė informacija:

UAB "Linoma"

Dariaus ir Girėno 7, LT62137 Alytus

Tel.: 8 315 74422 ; faks. 8 315 52373

El. Paštas: [info@linoma.lt](mailto:info@linoma.lt)

### Techninės charakteristikos:

Gabaritai mm (aukštis, plotis, ilgis) 48x96x130

Indikatoriaus skaitmenų aukštis 12mm

Atvaizdavimo ribos -1999..9999 (programuojama)

Iėjimo signalo tipas: srovės kilpa 4..20 mA

Iėjimo varža 60 omų

Matavimo paklaida: 0,3% +/- 1 skaitmuo

Išėjimai: relės su perjungiančiais kontaktais, 250V/10A (varžinei apkrovai), suveikimo ribos laisvai programuojamos, o taip pat programuojamas išėjimo įjungimo ir išjungimo vėlinimas (0..60 s)

Valdymo tipas: On/Off

Maitinimo įtampa: 230V +/- 10%, kintama 50Hz

Vartojamas galingumas: 2,5VA

Hermetiškumas iš priekinės panelės pusės: IP54 (IP65 pagal specialų užsakymą)


Masė (apytikriai): 300 g

### Eksploatavimo sąlygos:

Temperatūra: +5..+50 °C

Santykinis oro drėgnumas: 35..85%

### Pajungimo schema:

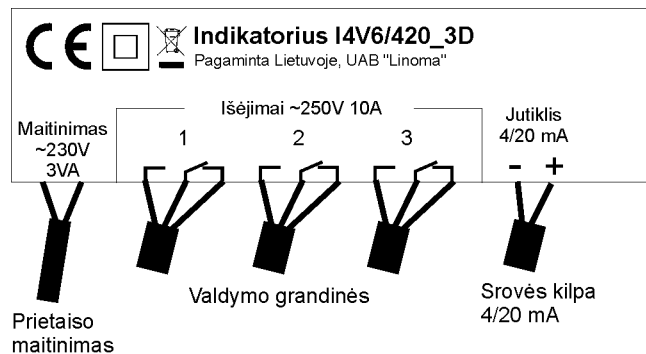

### Išjova prietaiso montavimui:



### Programavimas:

1. Nuspauskite mygtuką **P**, indikatorius trumpam parodys parametro pavadinimą, o vėliau skaitmenį, atitinkantį parametro reikšmę.
2. Spaudydami mygtukus ↓ arba ↑, išsirinkite reikiamą parametą:

- On 1 – pirmojo išėjimo įjungimo reikšmė;
- OFF1 - pirmojo išėjimo išjungimo reikšmė;
- On 2 – antrojo išėjimo įjungimo reikšmė;
- OFF2 - antrojo išėjimo išjungimo reikšmė;
- On 3 – trečiojo išėjimo įjungimo reikšmė;
- OFF3 - trečiojo išėjimo išjungimo reikšmė;
- ON1D – pirmojo išėjimo įjungimo vėlinimas;
- OF1D – pirmojo išėjimo išjungimo vėlinimas;
- ON2D – antrojo išėjimo įjungimo vėlinimas;
- OF2D – antrojo išėjimo išjungimo vėlinimas;
- ON3D – trečiojo išėjimo įjungimo vėlinimas;
- OF3D – trečiojo išėjimo išjungimo vėlinimas;
- I 4 – skalės pradžios reikšmė, kai įėjimo srovė 4 mA;
- I 20 – skalės pabaigos reikšmė, kai įėjimo srovė 20 mA;
- dot – dešimtainio taško vieta.

3. Palaikykite nuspaustą mygtuką **P** kelioms sekundėms, prietaisas pereis į programavimo režimą (indikatorius pradės mirksėti).
4. Spaudydami mygtukus ↓ arba ↑, nustatykite reikiamą parametro reikšmę.
5. Nuspauskite mygtuką **E**, jūsų užduota reikšmė bus išsaugota.
6. Spaudydami mygtukus ↓ arba ↑ išsirinkite kitą parametą, arba dar kartą nuspauskite mygtuką **E**, ir vėl grįšite į indikacijos režimą.

Schematiškai programavimo seka atrodytų taip:

**P**, ↓ arba ↑, **P** (3s), ↓ arba ↑, **E**, **E**